


CADIRES MASSA ALTES A LA SALA DE LA RPMS

En data 28 de gener la Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la Policia per fer-li saber que el nou model de cadira que ha arribat a la Sala Regional de la Regió Policial Metropolitana Sud fa que a algunes de les agents li quedin els peus penjant i és per això que demanem que, com a mínim, lliurin un reposapeus.

Li hem fet arribar aquesta imatge de **les noves cadires que s'han lliurat a la Sala Regional de la Regió Metropolitana Sud ara fa uns dies.**

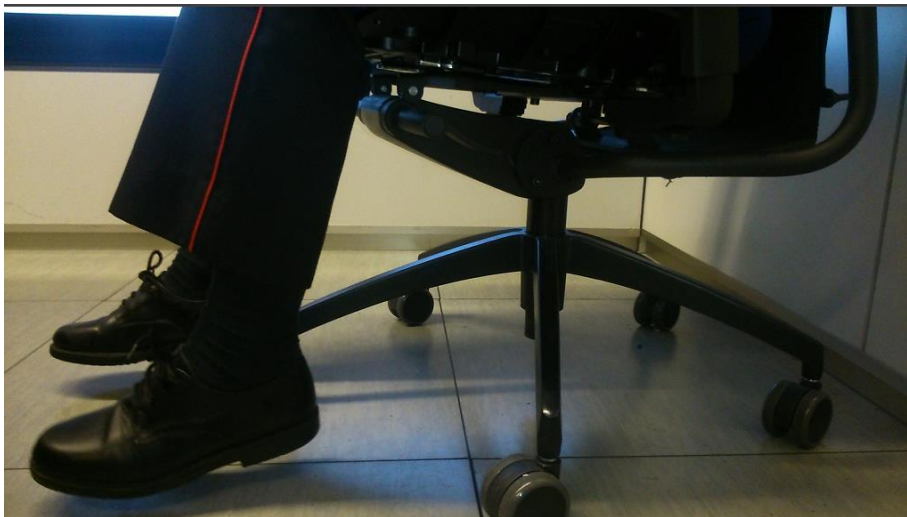

Com es pot veure en la imatge, aquestes cadires tot i posar-les en la seva posició més baixa, queden molt amunt i a **les agents que fan entre 1'60m i 1'65m d'alçada, els queden les cames penjant** amb el problema ergonòmic que els representa.

Com que suposem que aquest serà el model de cadira que es lliurarà a la resta de destinacions de Catalunya, li proposem que per a aquests casos concrets en que a les agents els queden les cames penjant, **es lliurin també reposapeus adequats per tal de corregir el problema.**

És per això que **la Trisindical demanem que es doni solució a aquest problema amb la màxima celeritat possible.**

Barcelona, a 29 de gener de 2015

Sr. Albert Batlle i Bastardas
Director General de la Policia

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior


Número: 0260E/2177/2015
Data: 28/01/2015 13:53:02

Registre d'entrada

Benvolgut senyor,

Li fem arribar aquesta imatge de les noves cadires que s'han lliurat a la Sala Regional de la Regió Metropolitana Sud ara fa uns dies.

Com es pot veure en la imatge, aquestes cadires tot i posar-les en la seva posició més baixa, queden molt amunt i a les agents que fan entre 160 i 165 d'alçada, els queden les cames penjant amb el problema ergonòmic que els representa.

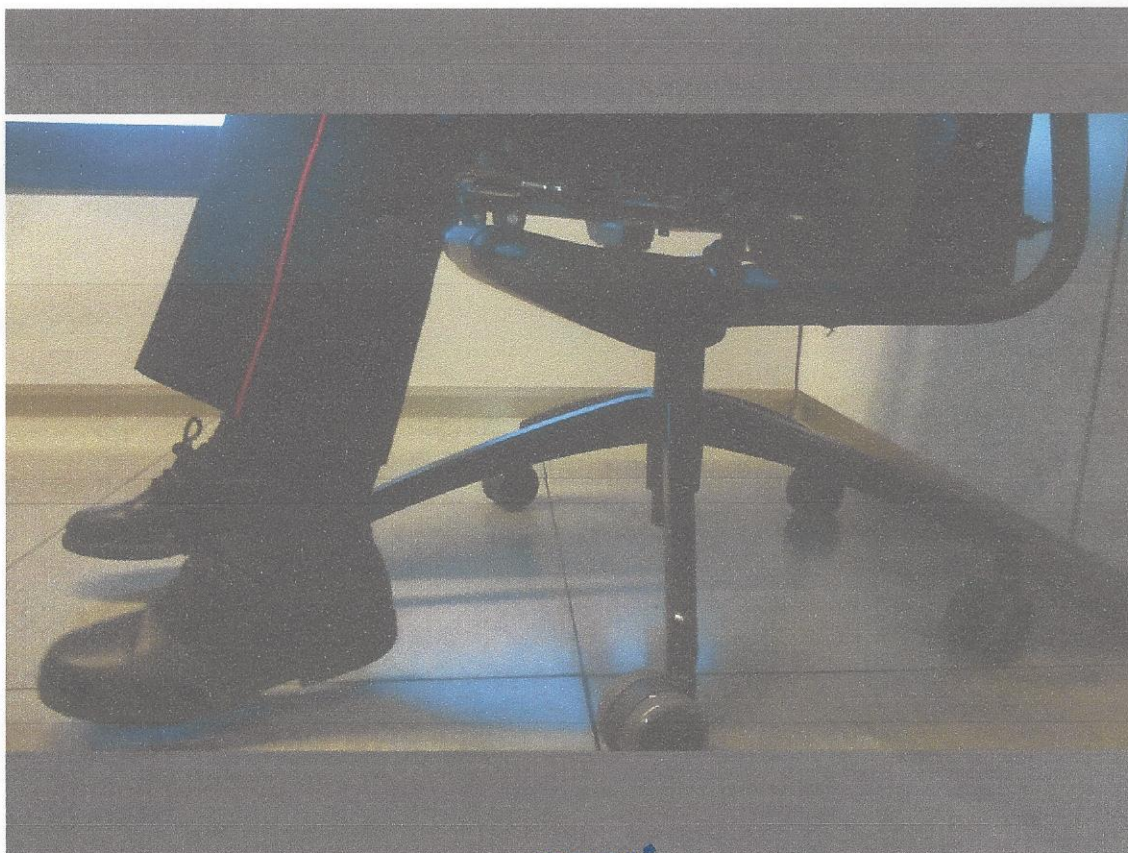

Segons normativa (INSHT. ISO 9241-5:1998 punt 5.5.2.2. i 7.3), aquestes cadires haurien de poder-se regular de la seva plataforma/seient fins al terra entre 38cm en la seva posició més baixa fins els 50cm en la seva posició més alta. En aquest cas, les cadires en la seva posició més baixa fan 49cm i és aquest el motiu pel qual els peus no arriben a tocar a terra.

Com que suposem que aquest serà el model de cadira que es lliurarà a la resta de destinacions de Catalunya, li proposem que per a aquests casos concrets en que a les agents els queden les cames penjant, es lliurin també reposapeus adequats per tal de corregir el problema.

És per tot l'exposat que li demanem que doni les instruccions que vostè cregui convenientes per tal que es doni solució a aquest problema amb la màxima celeritat possible.

Esperem resposta a la nostra proposta, agraint la seva atenció.

Barcelona, a 22 de gener 2015

